SANDEFJORD KOMMUNE ENHET PLAN	TYPETEGNING SLUK MINISANDFANG			C1 M=1:25
	Ansvar PLK	Dato 04.04.06	Rev. 20.02.19	Side 1 av 1

DETALJ AV 1000 MM SLUK MED SANDFANG PLASSERT I GRØFT

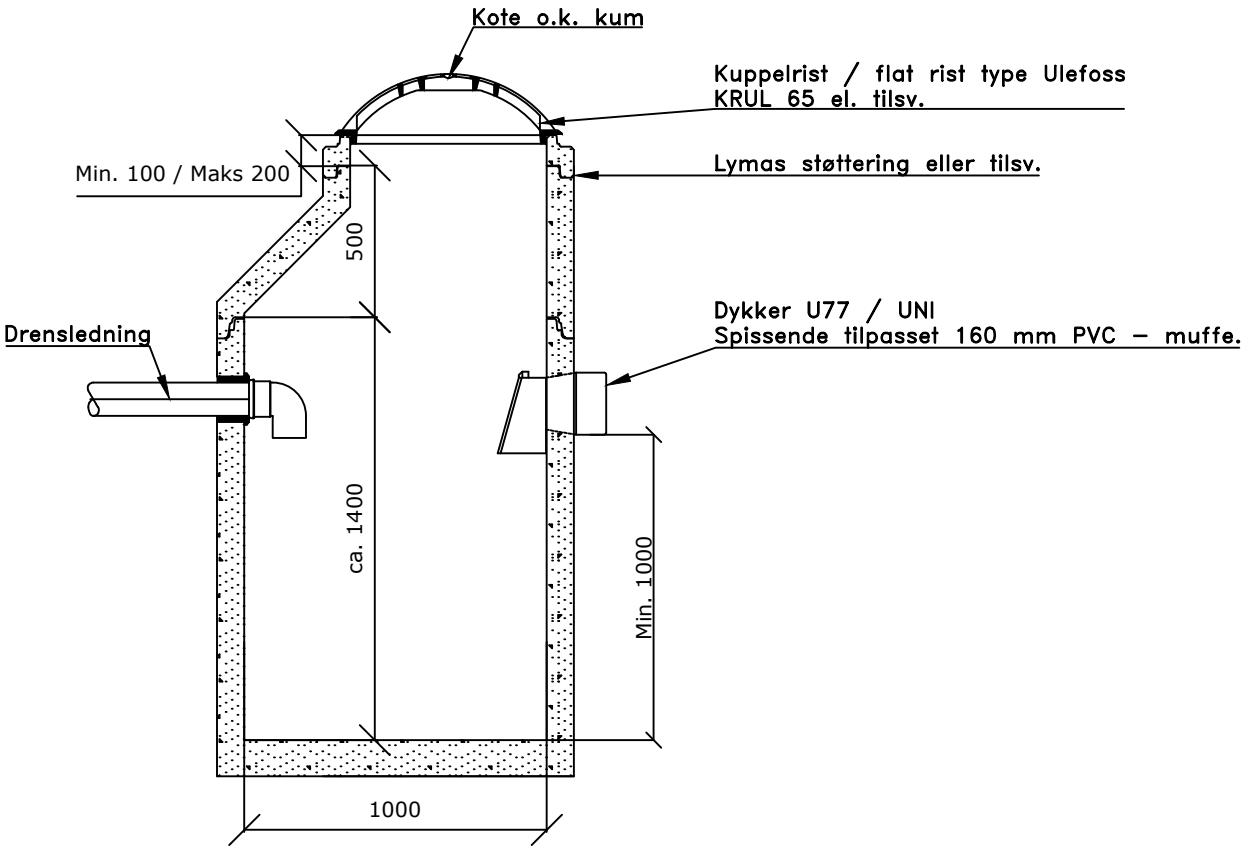

ANMERKNINGER :

Det kan være aktuelt å montere skråningsskjold Ø1200 mm eller Ø1600 mm avhengig av forholdene.

Ved drenering av vei skal det være drensledning (83 / 100 mm) sammenhengende mellom slukene med innløp / utløp 50 mm over vannspeilet og kjerneboret med krone 98 mm.
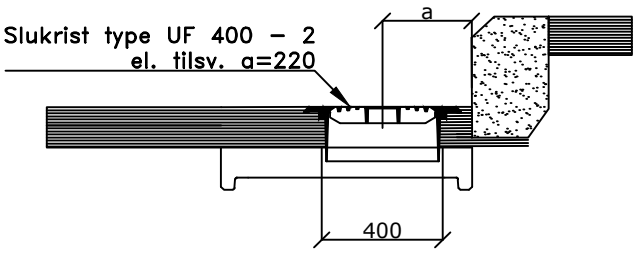
Alternativ toppløsning med firkantrist plassert i vei: